



โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร
บริเวณบ้านนายสมชาย เทพสุพรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (อ้างอิงแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างบ่อบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ 6 นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร(อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

สำรวจ - เขียนแบบ

น.ส.ก. ๕
๕๖

อนุมัติ

(นายประเทือง กลัดบ้านเกาะ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1 / 2568

แผ่นที่ 1 / 6


อนันต์

แผนที่ตำบลเจ็ดริ้ว

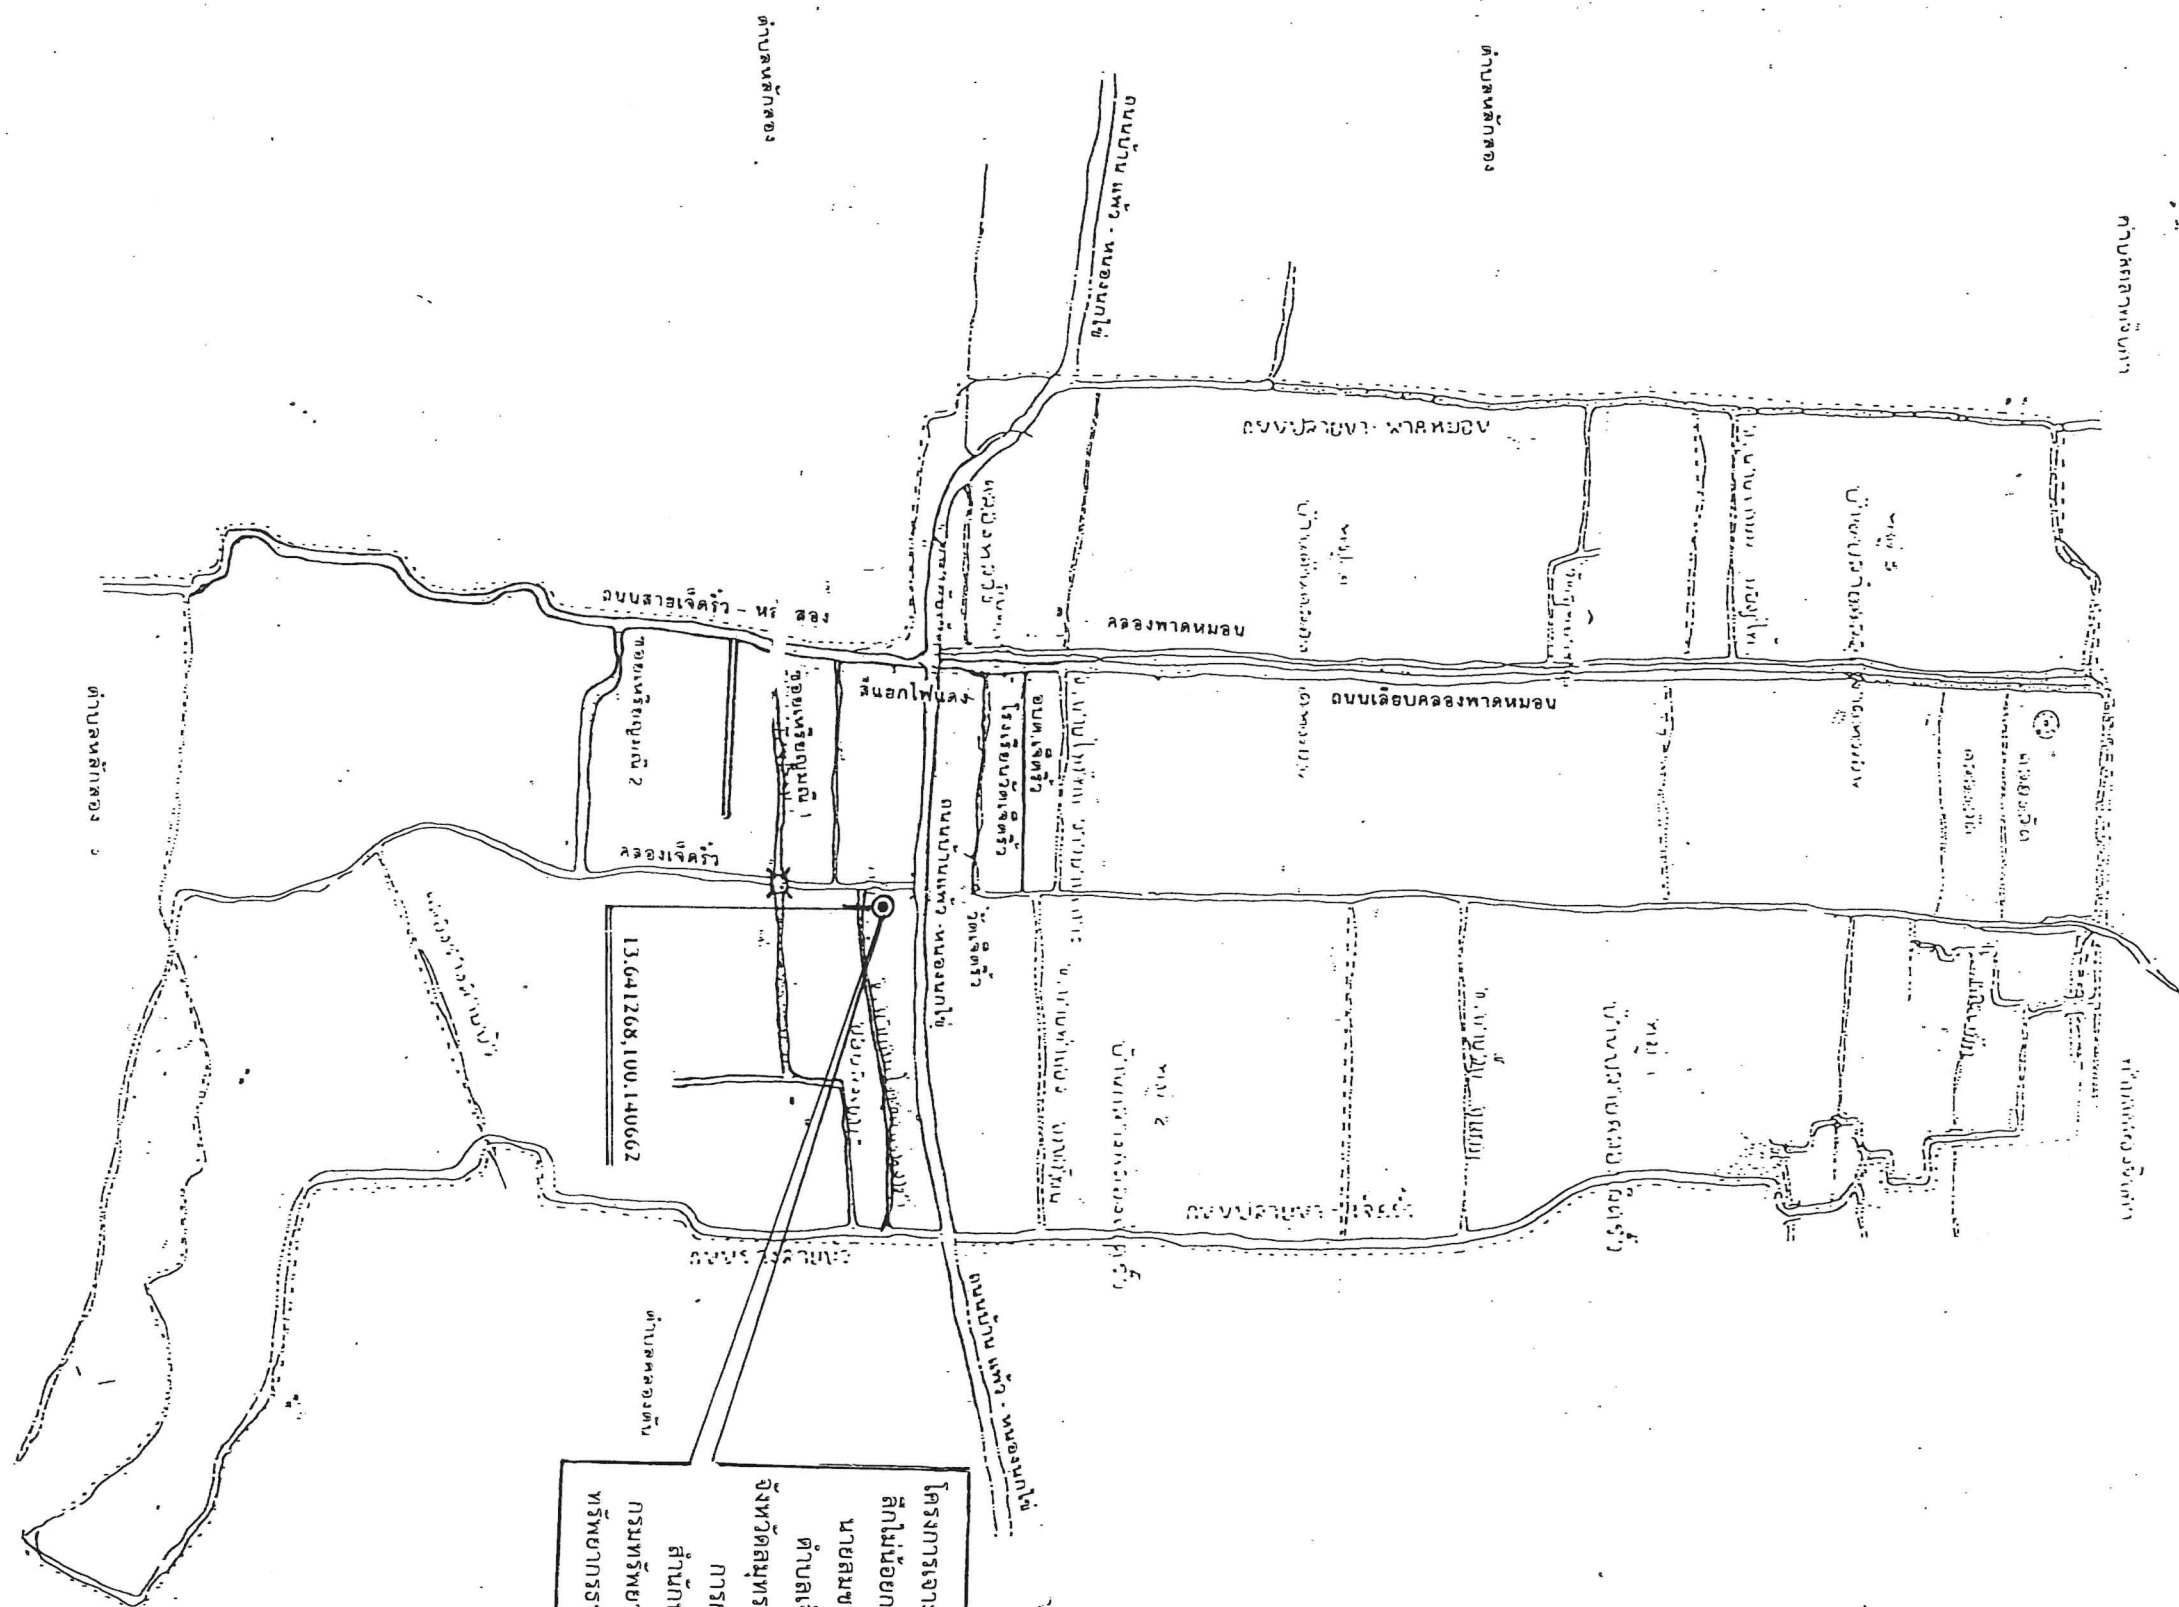


แผนที่สังเขป

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ 6 นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร(อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

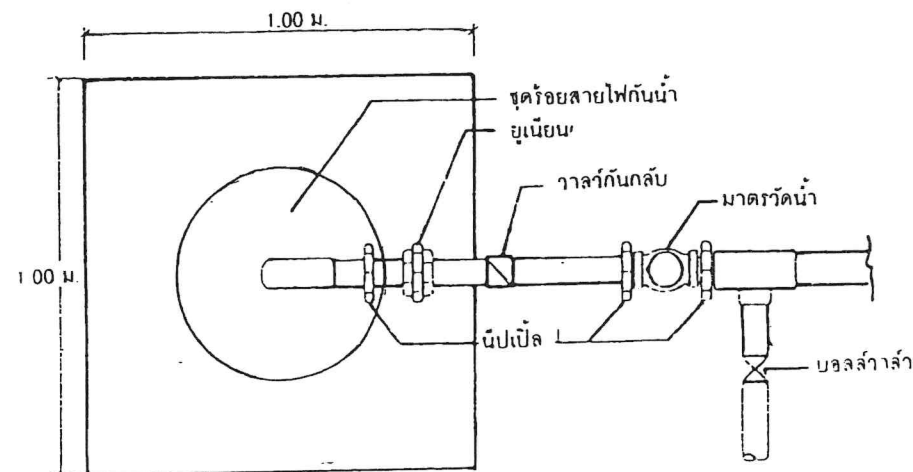

แบบแปลนบ่อน้ำบาดาล

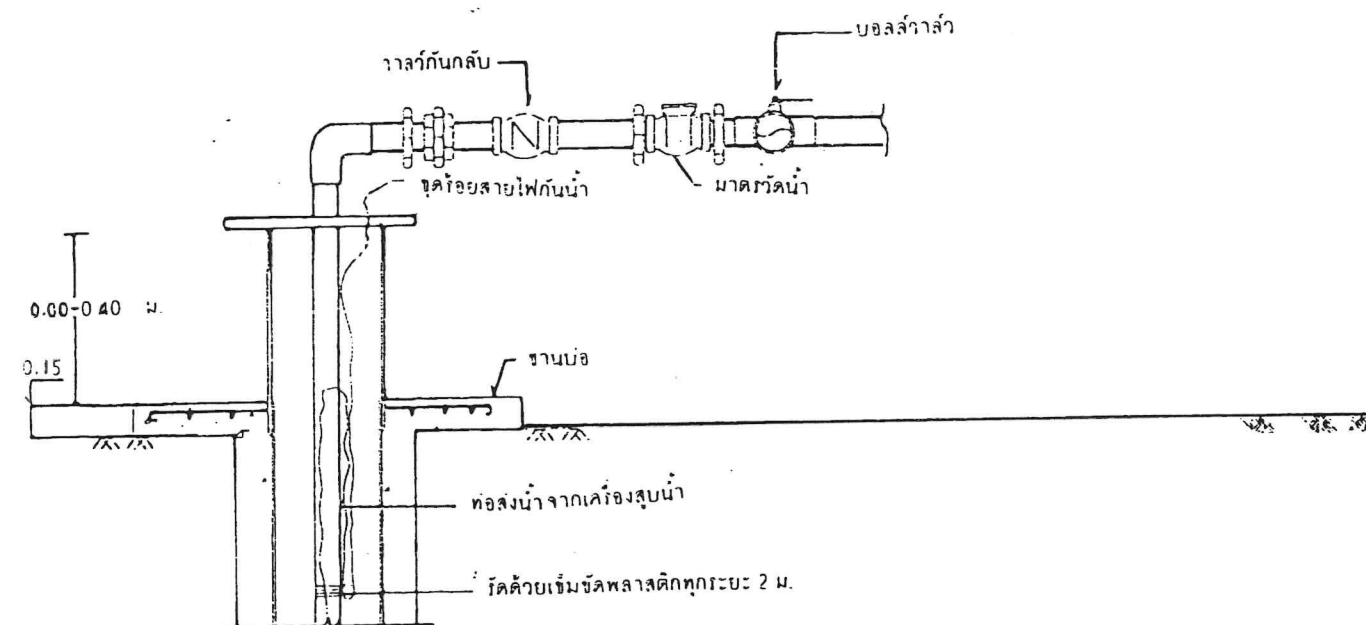

ภาพขยายการเดินท่อและสายไฟจากปากบ่อน้ำบาดาล

หมายเหตุ

แบบก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล อ้างอิงแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับจ้างต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้ความลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตรและให้ได้ปริมาณน้ำ

เพียงพอกับเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 7.5 แรงพร้อมเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับห้อง



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร(อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

สำรวจ - 1 เขียนแบบ

น.ส.ท. ๒/๒

อนุมัติ


๑/๒

(นายประทีป กุลบ้านเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1 / 2568

แผ่นที่ 2 / 6

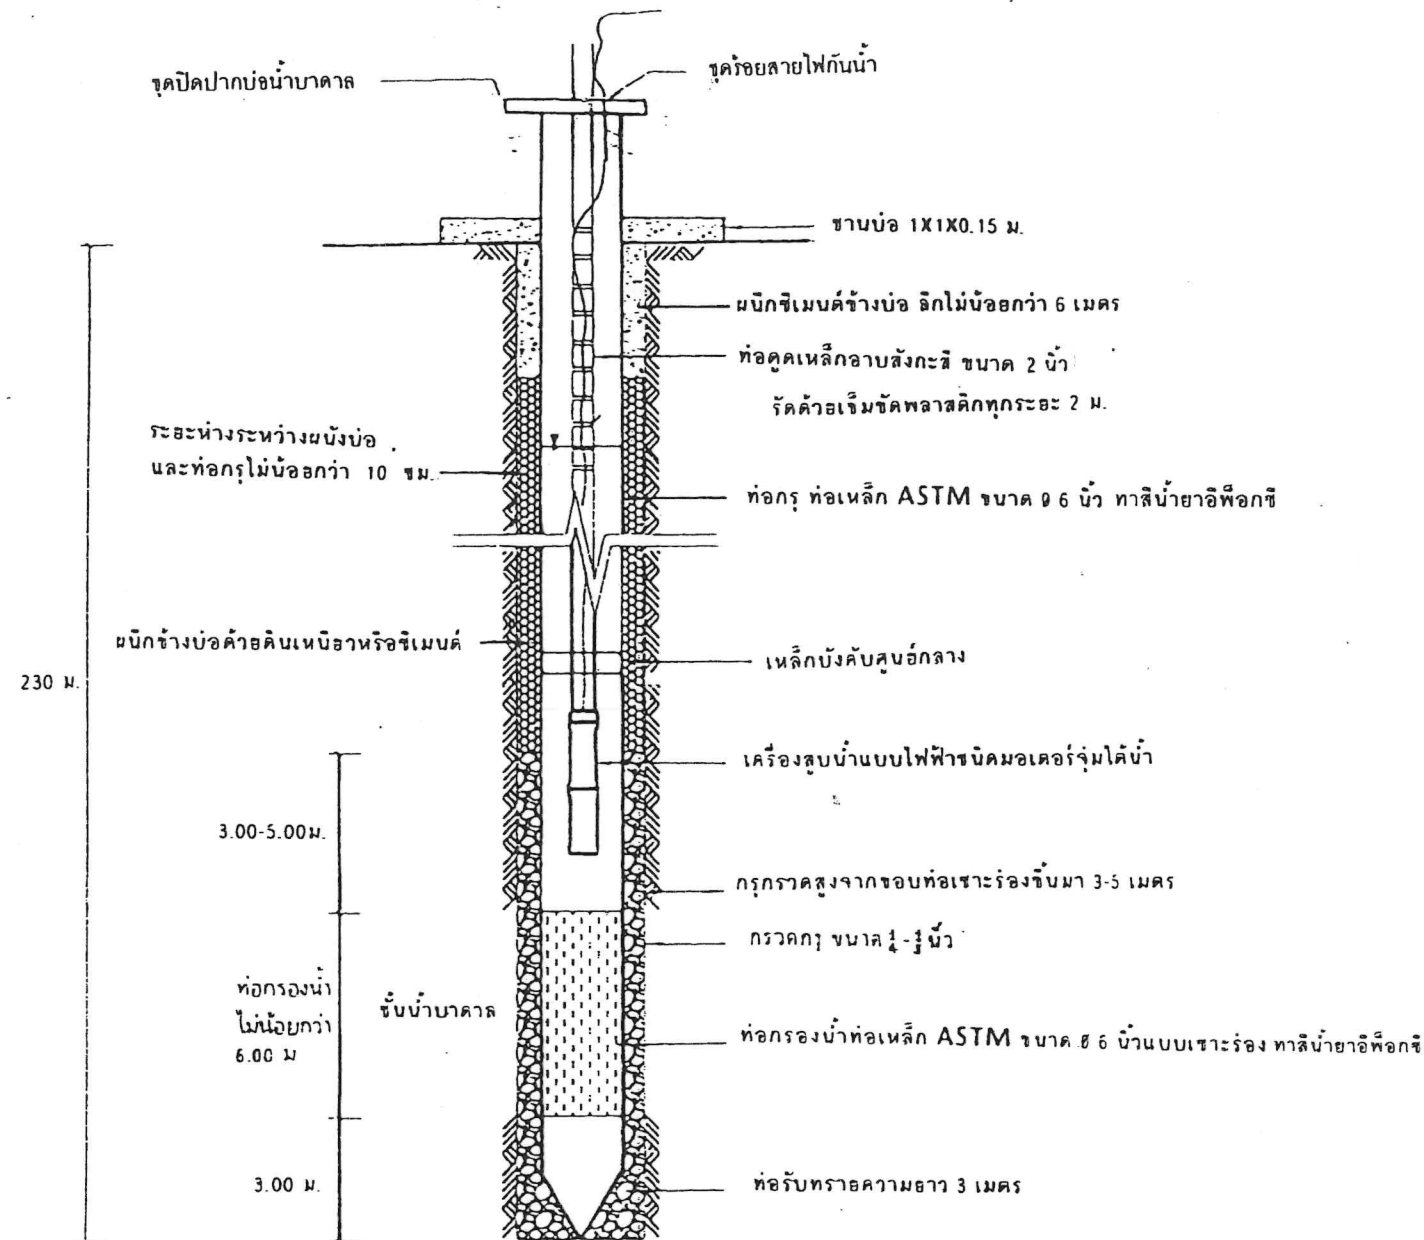

ภาพตัดบ่อน้ำบาดาล

หมายเหตุ

แบบก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล อ้างอิงแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับจ้างต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ได้ความลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตรและให้ได้ปริมาณน้ำ

เพียงพอกับเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้ น้ำ ขนาด 7.5 แรงพร้อมเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับห้อง



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุพรรณ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

ร่าง - เขียนแบบ

(Signature)

อนุมัติ

(Signature)



(นายประทีป กอตันนาคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1, 2568

แผ่นที่ 3, 6

เหล็ก RB 6 มม. @ 0.15 ม.
หรือ เหล็ก Wire Mesh Dia 6 มม. @ 0.20 ม.

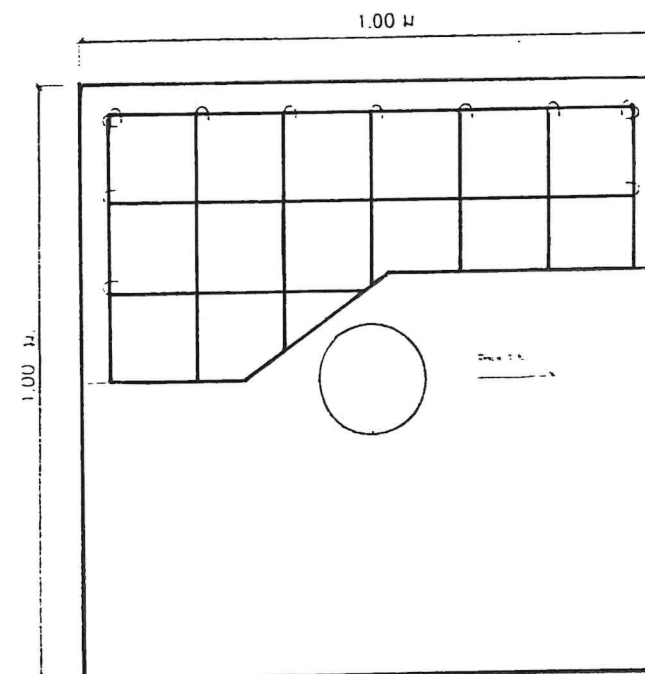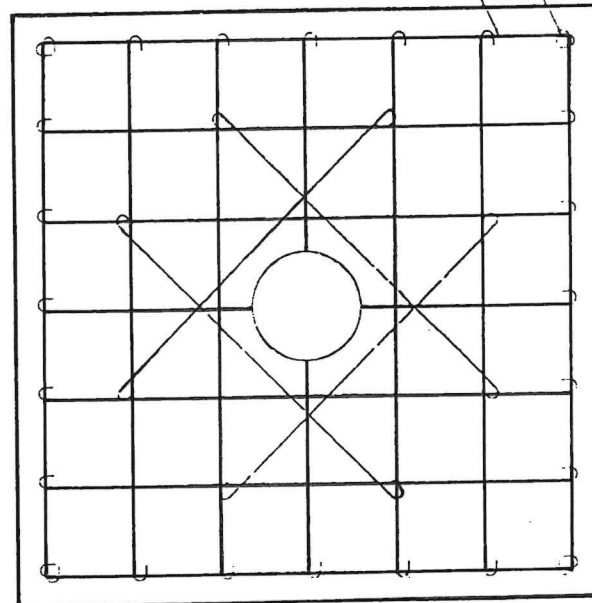

แบบฐานบ่อบาดาล

หมายเหตุ

แบบก่อสร้างบ่อบาดาล อ้างอิงแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับจ้างต้องเจาะบ่อบาดาลให้ได้ความลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตรและให้ได้ปริมาณน้ำ
เพียงพอกับเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 7.5 แรงพร้อมเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ระหว่างบ่อบาดาลกับท่อถัง



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑.๖ นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร(อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

สำรวจ - เขียนแบบ

พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๕

อนุมัติ

9/8
(นายประเทือง กลับบ้านเกาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1, 2568

แผ่นที่ 4, 6

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ้ว ลึก 230.00 เมตร
(รูปแบบรายการ อ้างอิงแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ)

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ้ว ลึก 230.00 เมตร ท่อกรุ ASTM และจะต้องได้น้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค - บริโภค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรายการ รายละเอียด แบบแปลน และใบประมาณราคาที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆครบชุดที่ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตการใช้น้ำต่อกรมทรัพยากรน้ำ
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส ท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุดจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เทคอนกรีตรอบบ่อบาดาลตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำขนาด 2 นิ้ว
4. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ฝังกลบบ่อบาดาลเดิม
5. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ก่อสร้างให้ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ รายละเอียด ตามใบประมาณราคาที่กำหนด



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร(อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

ร่าง - เรือนแบบ

(Signature)

อนุมัติ

(Signature)


(นางประเทือง กลับบ้านเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1 , 2568

แผ่นที่ 5 , 6

รายละเอียดป้ายโครงการกำหนดให้ภายหลัง

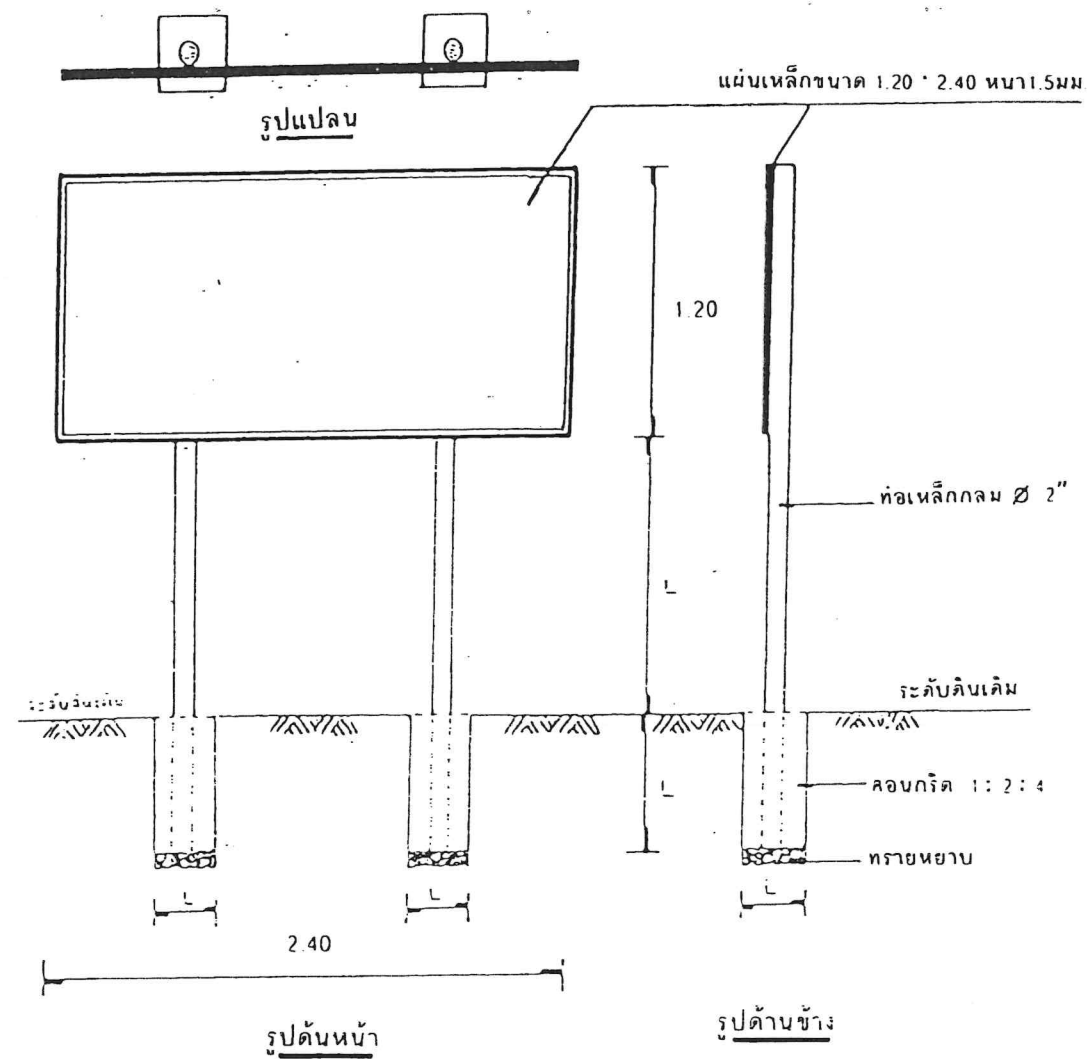

หมายเหตุ - วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก แผ่นไม้อัด หรือแผ่นโวนิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

--รายละเอียดป้ายโครงการกำหนดภายหลัง


แสดงรายละเอียดวัสดุแผ่นป้ายโครงการ

1. เสาคอนกรีตขนาด 10x10 ซม. ใช้ซีเมนต์
2. ตัวหนังสือใช้สีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

--จุดติดตั้งให้กำหนดตามความเหมาะสม

--ก่อนหาสีจริงให้หาสีกับสนิมบนวัสดุที่เป็นเหล็กก่อน

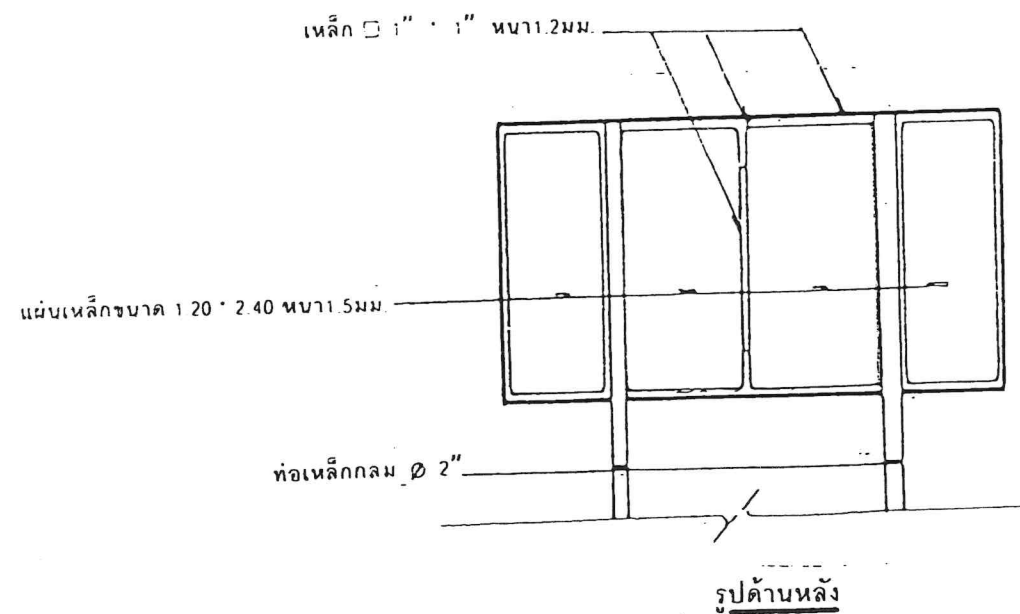

ขยายแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



ชื่อโครงการ

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร บริเวณบ้าน
นายสมชาย เทพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (อ้างอิงแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แสดงแบบ

สำรวจ - เขียนแบบ

วิจิตร
กช

อนุมัติ

JB

(นายประทีป กสิพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

แบบเลขที่ 1 / 2568

แผ่นที่ 6 / 6